


**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ОЧИСТКА ЛИВНЁВЫХ И НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД**

Заказчик:	
Контактное лицо:	
Объект:	
Телефон / факс / e-mail:	

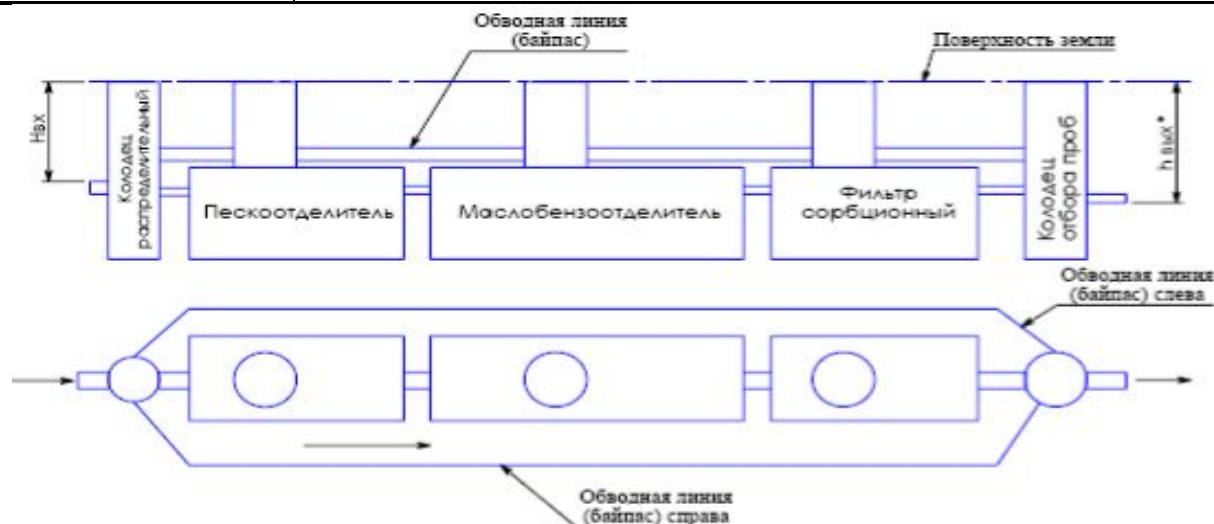

СВЕДЕНИЯ ПО ОЧИСТНЫМ СООРУЖЕНИЯМ

	Вопрос	Ед	Ответ
1	Расчетный расход сточных вод на очистку	л/с	
2	Общая площадь территории водосбора	м.кв	
3	Площадь асфальтированной территории	м.кв.	
4	Площадь крыш	м.кв	
5	Площадь газонов	м.кв	
6	Характер территории: авто-предприятие, складская зона, застроенная территория, стройплощадка, нефтебаза, пром. предприятие и т.д.		
7	Концентрация взвешенных веществ на входе в очистные сооружения	мг/л	
8	Концентрация нефтепродуктов на входе в очистные сооружения	мг/л	
9	Глубина залегания подводящей трубы (лоток), h_v	мм	
10	Требуемая концентрация взвешенных веществ на выходе очистных сооружений мг/л	мг/л	
11	Требуемая концентрация нефтепродуктов на выходе очистных сооружений	мг/л	
12	Точка сброса очищенных вод: в канализацию ИЛИ в водоем (не-нужное зачеркнуть)		
13	Обводная труба: слева ИЛИ справа по ходу течения жидкости (не-нужное зачеркнуть)		

Специальные требования:

1. Если пункт 1 не известен, обязательно заполните пункты 2, 3, 4, 5.
2. Если пункты 10, 11 не известны, обязательно заполните пункт 12.
3. * Окончательное значение рассчитывает производитель.

Ответственное лицо _____ / _____ / м.п.